

Développement Durable





Les petits ruisseaux « feront » les grandes rivières ...



- **De premiers résultats du tri sélectif**
Opération « Récupéré, recyclé, c'est gagné ! »
 - mise en œuvre tri sélectif , le 18 juillet 2011, sur le Campus de Paris par les services généraux.
 - nouvelles poubelles de tri mises en place pour faciliter le recyclage des déchets dans les bureaux, les salles de cours, les cours extérieures et circulations.
 - Collecte du 18/07 au 31/07 :
 - 14 « wagonnets BOM » de papier de 660 litres soit 9240l soit **9.24 m³**
 - 50 « wagonnets BOM » de 1000l de papier et cartons propres soit 50000l soit **50m³** envoyés pour **recyclage** à TER, prestataire désigné par Marché Public pour la gestion globale des déchets .

Cela correspond à $\geq 60\text{m}^3$ de déchets soit $\leq 25\text{ m}^3$ d'émissions CO2 évités

Nous participons ainsi à la diminution de l'empreinte écologique globale en GES



Les petits ruisseaux « feront » les grandes rivières ...



- **Performance Energie**

Les Tableaux de Bord Environnementaux – TBE* complétés sur les années civiles budgétaires 2009 & 2010 permettent déjà de pointer :



Une meilleure régulation des dépenses énergétiques Exemple du Gaz et de l’Energie Electrique

- **GDF 2010 1^{er} trimestre 61.60 2^{ème} 08.97 3^{ème} 0.120 4^{ème} 43.43 KWh par m2
Soit 114.99 KWh an/m2**
- **GDF 2009 1^{er} trimestre 78.66 2^{ème} 10.83 3^{ème} 00.34 4^{ème} 39.21 KWh par m2
Soit 129.03 KWh an/m2**
- **EE 2010 1^{er} trimestre 23.88 2^{ème} 20.34 3^{ème} 18.75 4^{ème} 23.09 KWh par m2
Soit 86.06 KWh an/m2**
- **EE2009 1^{er} trimestre 24.43 2^{ème} 22.85 3^{ème} 15.95 4^{ème} 21.62
Soit 84.84 KWh an /m2**

* TBE résultats définitifs toutes données après consolidation & comparatif sur totalité patrimoine CCIP concerné (établissements et services)



Consommation par m2 en KWh des énergies Gaz et Electricité

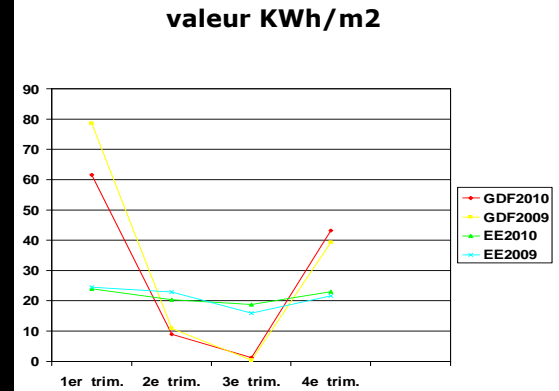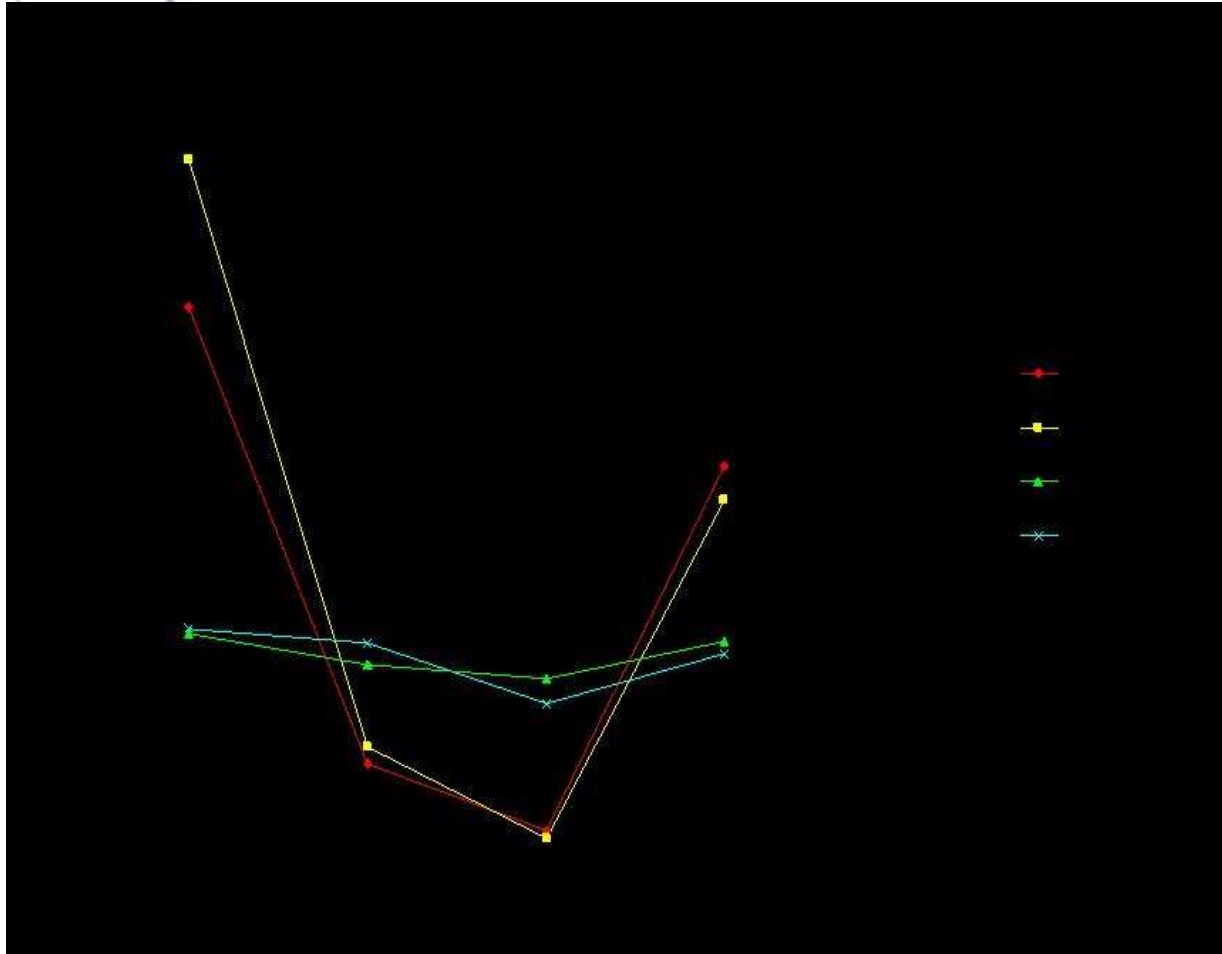



- ***1 objectif ambitieux
serait d'approcher la baisse de
GES (Gaz à Effet de Serre)
de -20%
avant la deadline fixée à 2020
par la CE***